


6KV-F20系
S/S-23(事務所棟変電設備)

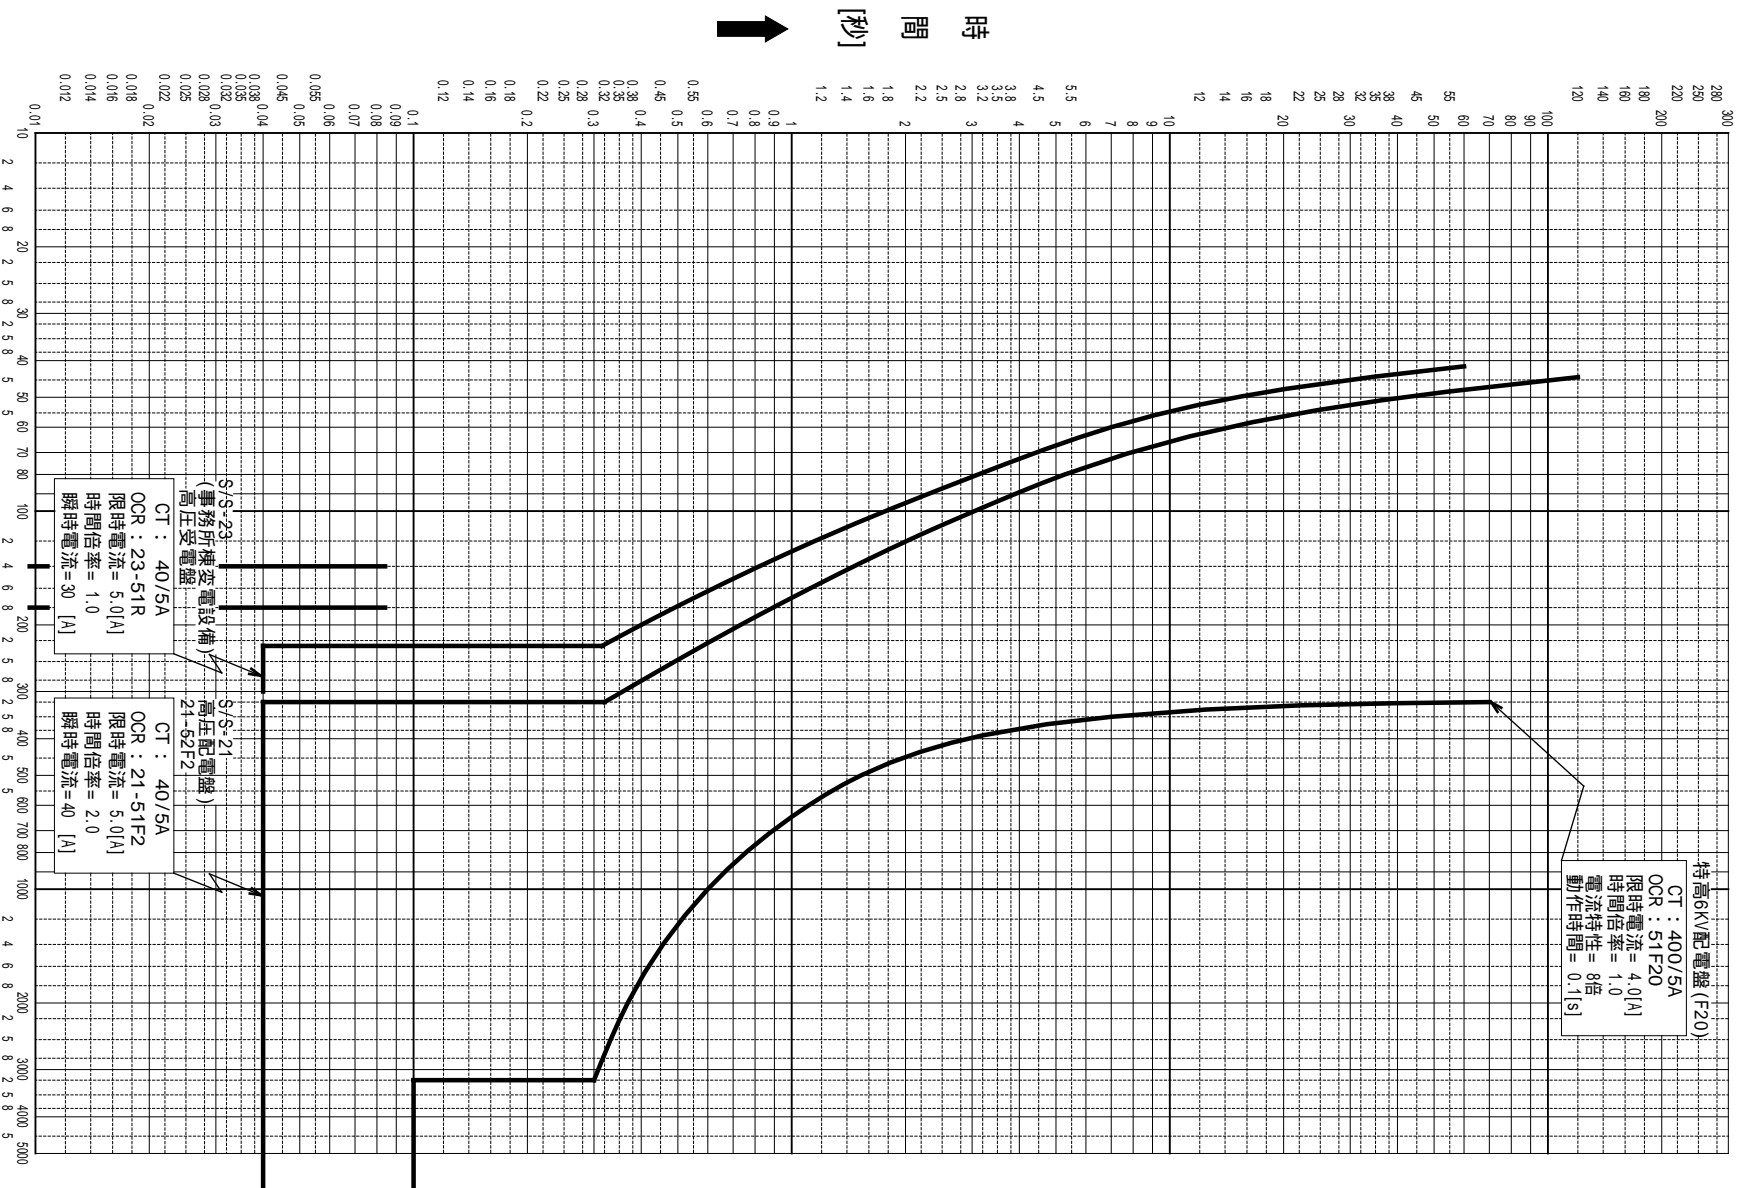

電流値 [A]

時間 [秒]

№	年月日	欄	部	C	DATE	TITLE	№
△	2004.mm/dd	*****	考		2004.08/25	三重中央開発株式会社 受変電設備改修計画	D1NS- MCK-0308
						6KV-F20系 OCR動作時間特性-(3/3)	E-523.00
			M. Sakai		DATE		
			TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社				