


6KV-F20系  
S/S-22(製鋼原料変電設備) ----- 将来改修用



時間 [秒]

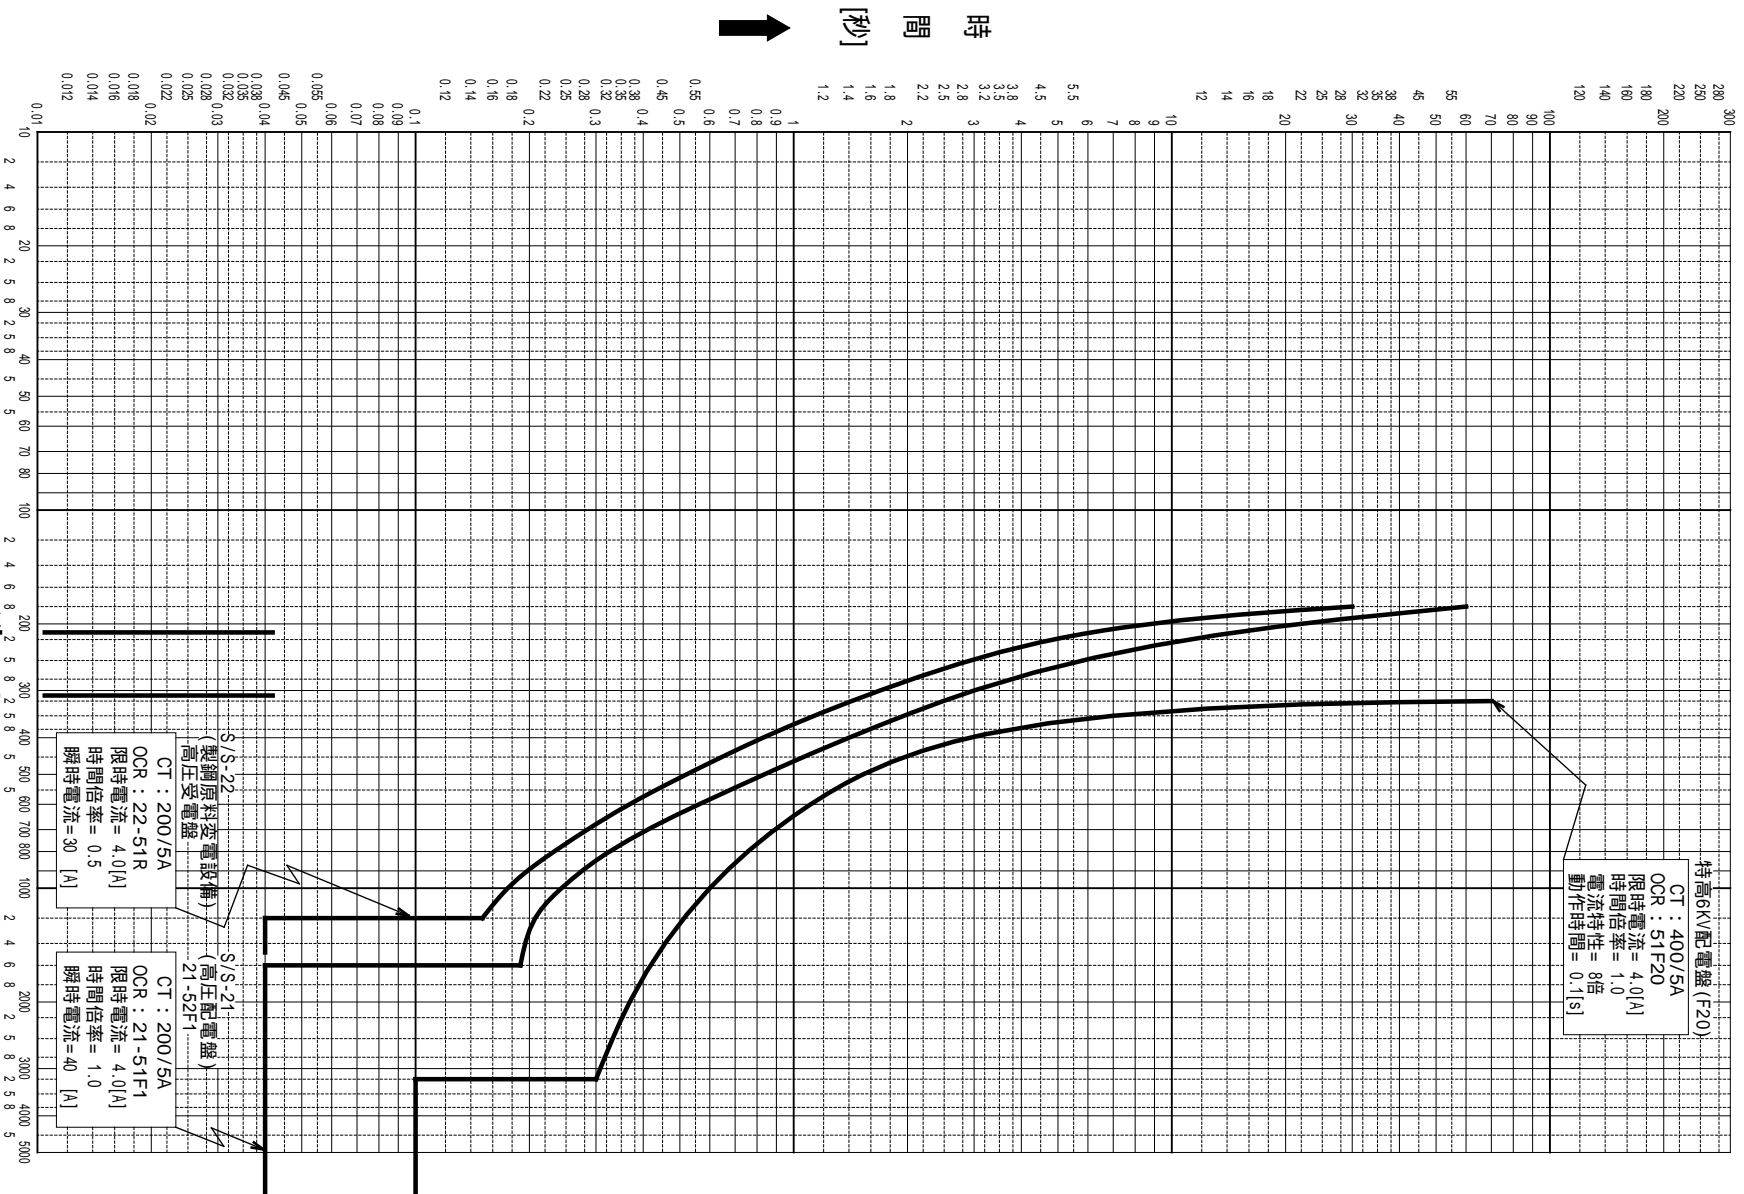

No.	年月日	備考	部長	C	DATE	TITLE	No.
△	2004.mmm/dd	OCR(22-51R)瞬時電流 40 [A]に変更			2004.08/25	三重中央開発株式会社 受変電設備改修計画	D1NS- MCK-0308
						6KV-F20系 OCR動作時間特性-(2/3)	E-522.01