


6KV-F10系
S/S-16(焙烧炉变电設備)-----将来改修用(2)



電流値 [A]

時間 [秒]

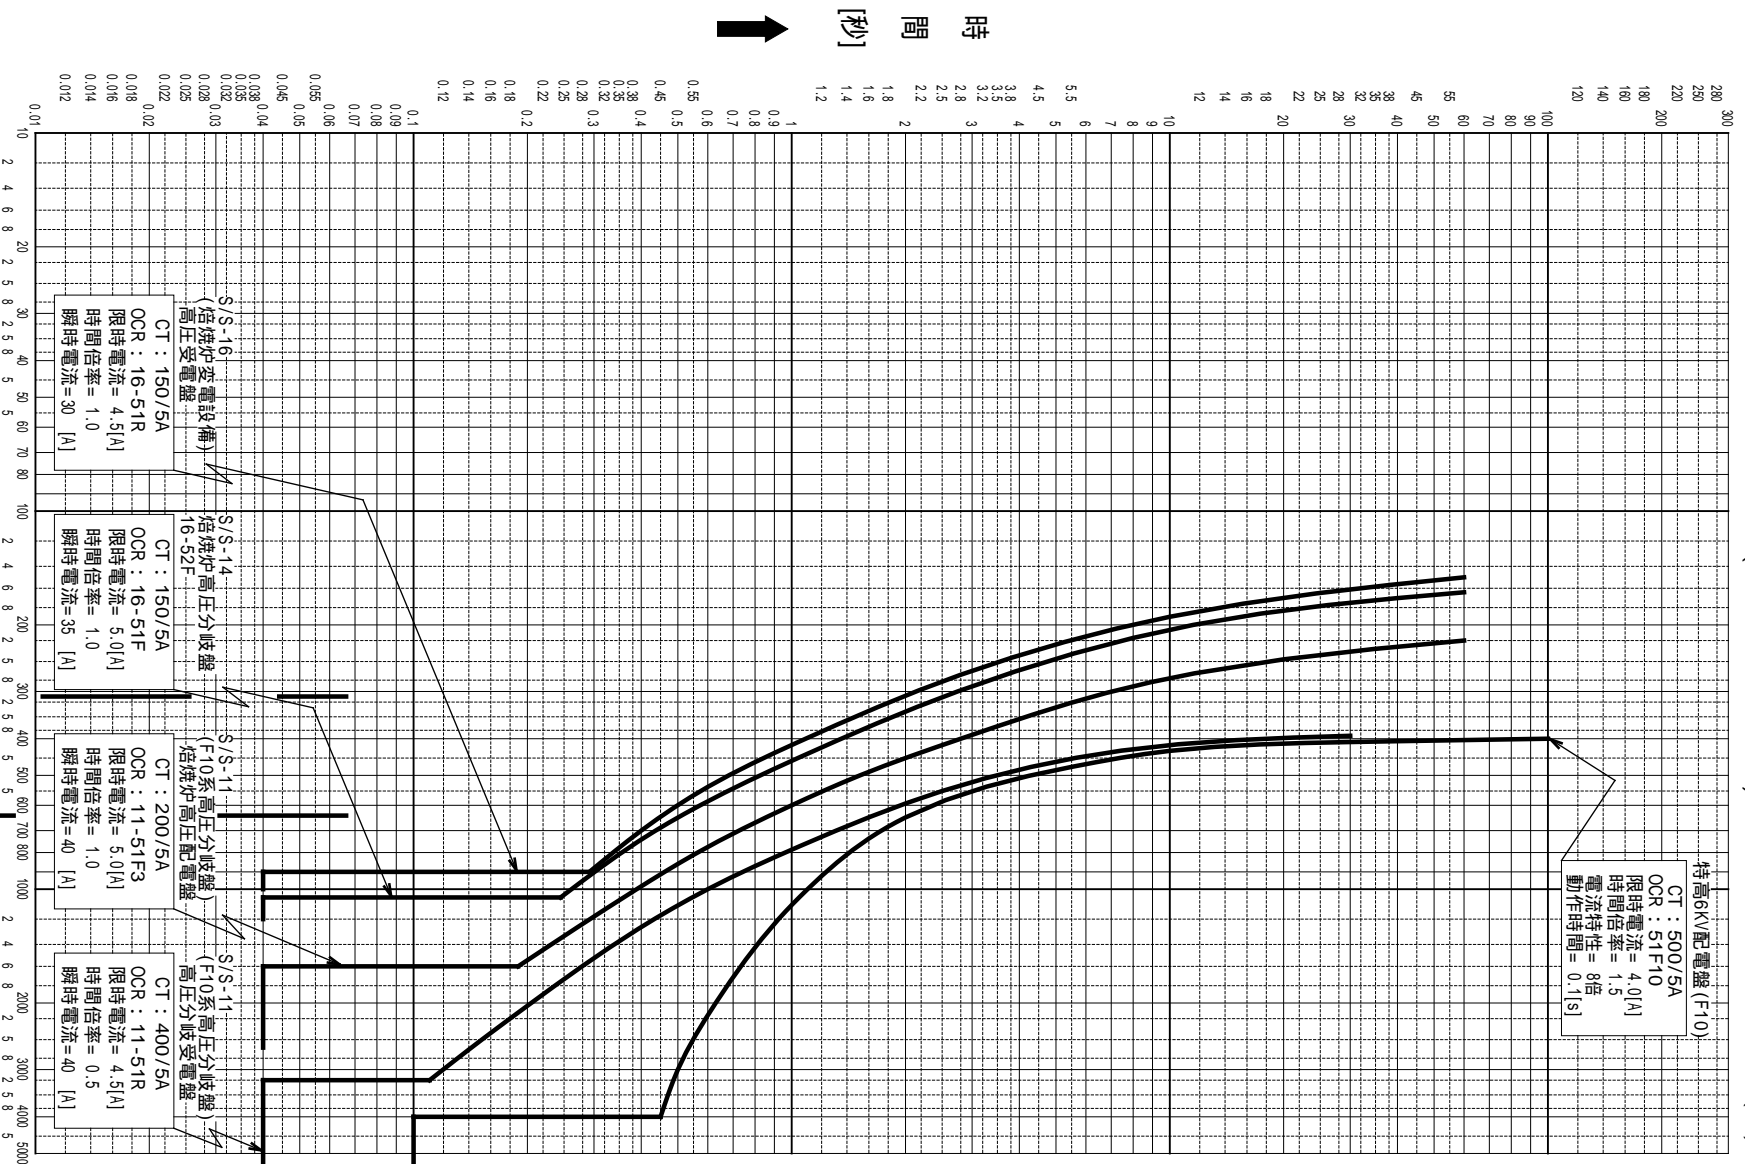

№	年月日	備考	部長	C	DATE	TITLE	№
△	2004.mmm/dd	OCR係-51R前後 C工取換、16-51R、限時電流 5.0、瞬時電流1.0、電流特性8倍に設定			2004.08/25	三重中央開発株式会社 受变电設備改修計画	DINS- MCK-0308
				M. Sakai		6KV-F10系 OCR動作時間特性-(5/5)	E-515-02