


6KV-F10系
S/S-13(A破碎ライン変電設備)-----将来改修用



電流値 [A]

時間 [秒]

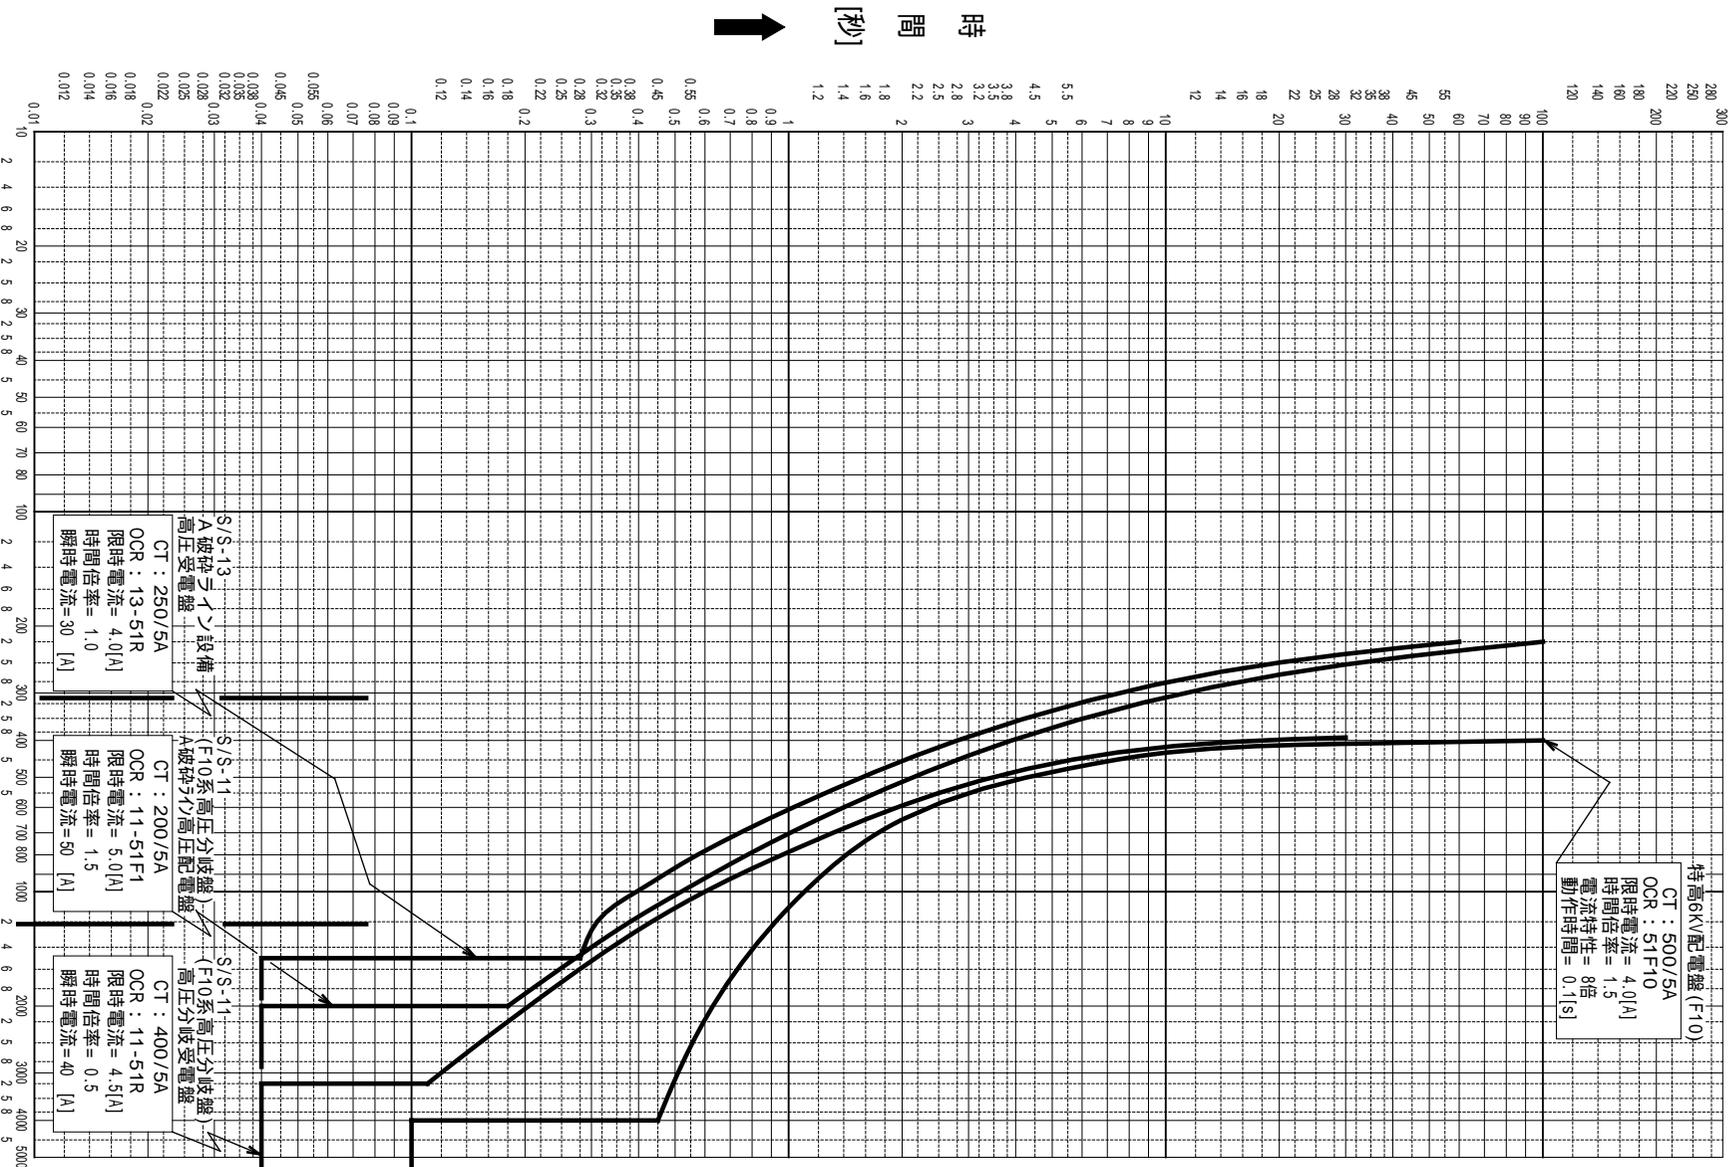

No.	年月日	欄	備考	部長	C	DATE	TITLE	No.
△	2004.mmm/dd	OCR	1.5, 13-51R 瞬時電流 4.0, 30[A]に留意	M. Sakai		2004.08/25	三重中央開発株式会社 受変電設備改修計画	D1NS- MCK-0308
							6KV-F10系 OCR動作時間特性-(2/5)	E-512.01

TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社