


6KV-F70系
S/S-71(焼却炉変電設備)-----今回改修用(第1案)採用

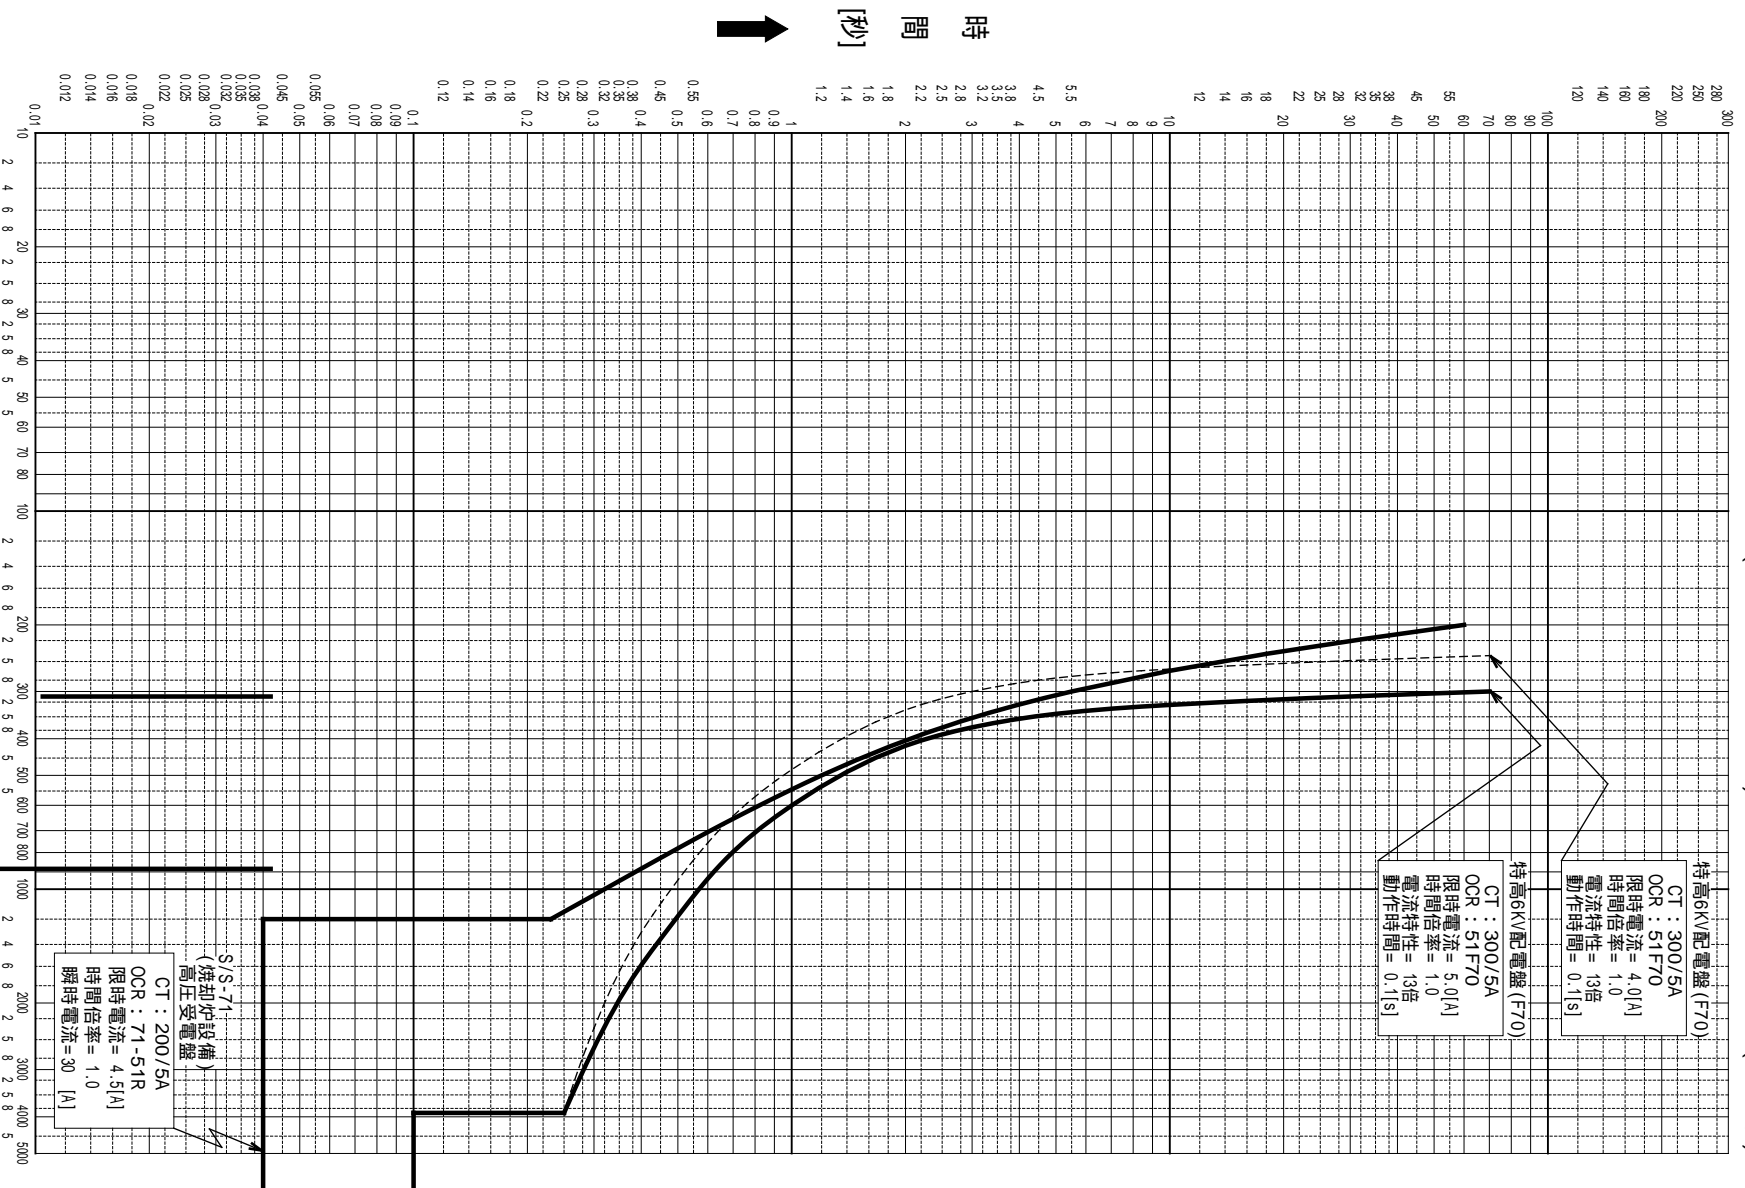

電流値 [A]

時間 [秒]

No.	年月日	備考	部長	C	DATE	TITLE	No.
△	2004.mm/dd	0077-51R 限時電流 6.0 検出OCR (100%) 瞬時電流 7.5 瞬時電流 6.0 4.5 瞬時電流 40 に要電			2004.08/25	三重中央開発株式会社 受変電設備改修計画 6KV-F70系 OCR動作時間特性-(1/1)	DINS- MCK-0308 E-571-01
東洋紡エンジニアリング株式会社							
<small>TOYOBO ENGINEERING CO.LTD [A 4-175 x 275mm]</small>							