1 新設リーファ用キュービクル受変電設備 (210V) -----

記号	名称
CH	ケーブル端末処理部
VD	電圧検知器
MOF	取引用計器用変成器
DS	断路器
LBS	負荷開閉器
VCB	真空遮断器（DC100V操作）
VMC	真空電磁接触器（ーーnーー）
PF	電力ヒューズ
A	交流電流計
DA	直流電流計
V	交流電圧計
DV	直流電圧計
W	電力計
WH	電力量計
PF	力率計
Vo	零相電圧計
AS	電流切替スイッチ
VS	電圧切替スイッチ
CT	変流器
PT	計器用変圧器
GPT	接地形計器用変圧器
ZCT	零相変流器
CLR	電流制限抵抗器
NGR	接地抵抗器
PTT	PT テスト端子
CTT	CT テスト端子
ZCTT	ZCTテスト端子
OCGR	地絡過電流継電器（高速度）
RDF	比率差動継電器
51	過電流継電器（瞬時要素付）
OVR	過電圧継電器
27	不足電圧継電器
64	地絡過電圧継電器
67	地絡方向継電器
47	欠相電圧継電器
TR	変圧器
GTR	接地変圧器
DT	ダイヤル温度計
SR	直列リアクトル
SC	進相コンデンサ
DR	同上放電抵抗
DC	同上放電コイル
LA	避雷器
MCB	配線用遮断器
ELB	漏電遮断器
EF	低圧用ヒューズ
MCTT	電磁接触器
THY	サイリスタ整流器
COS	切替スイッチ
2E	過電流・欠相継電器
LGR	低圧地絡継電器（2段警報付）
TH	熱動過電流継電器

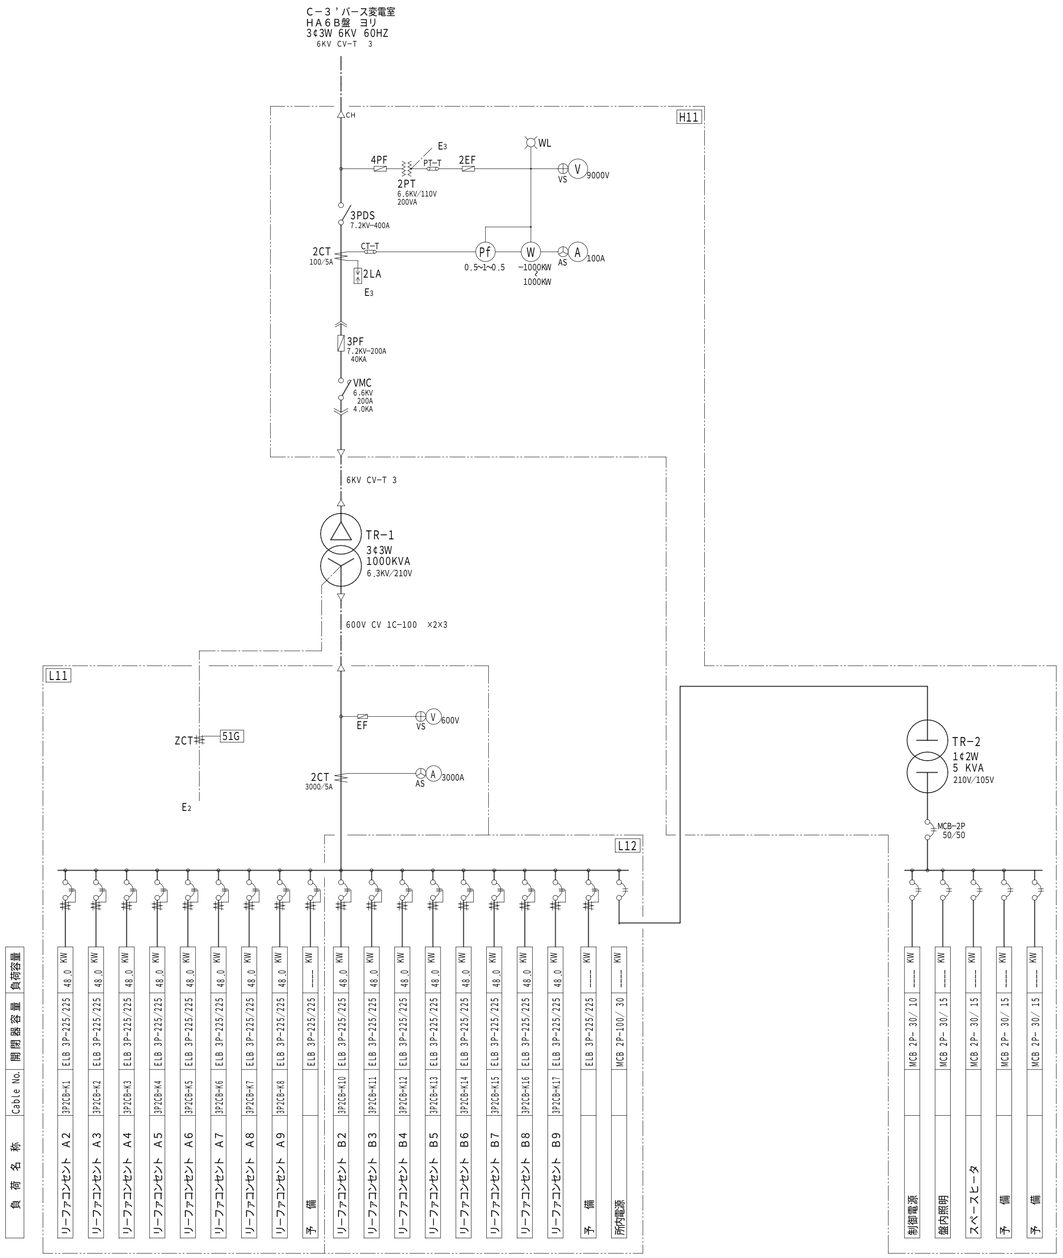

2 新設リーファ用キュービクル受変電設備 平面図 1/50

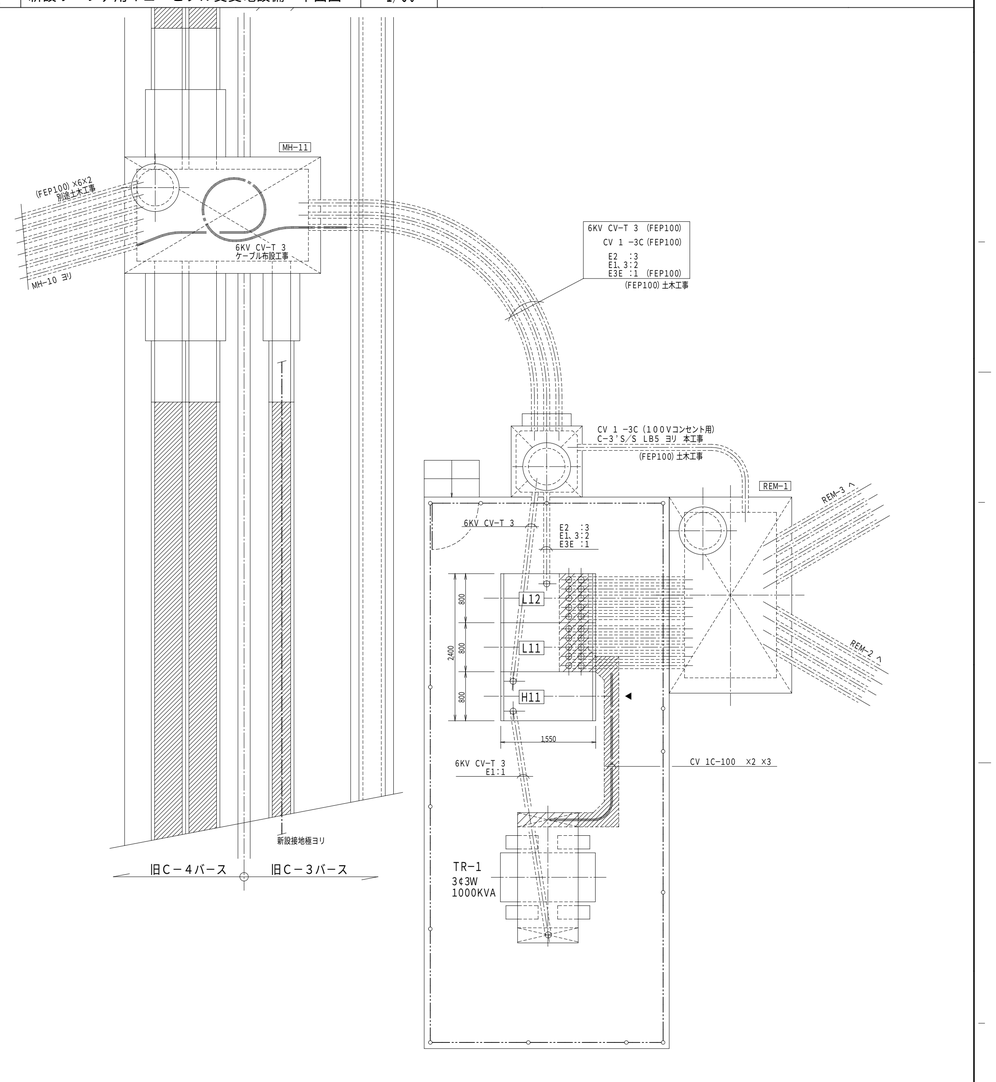

3 新設リーファ用キュービクル受変電設備 立断面図 1/50

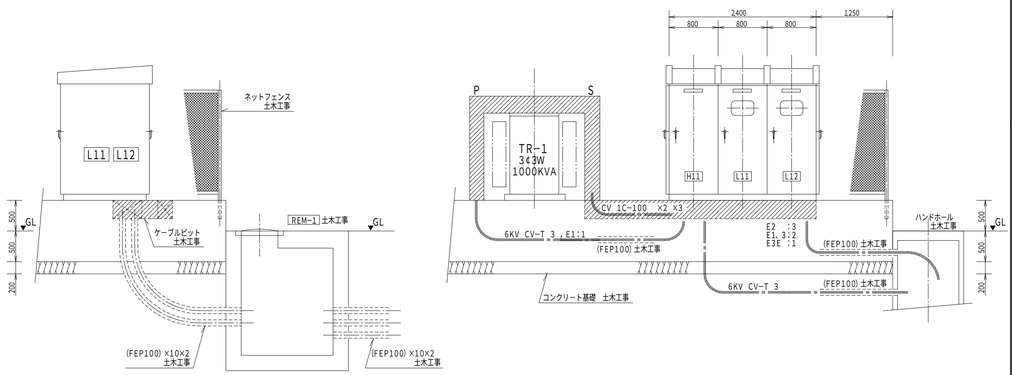

1	H7 01 21	TR－1 750KVA を 1000KVA に変更する。

C－3'
リーファ

SHOWA SEKKEI
株式会社 昭和設計

建築設備士 山本 宏
登録番号 0100-1068PU

大阪港コンテナC-1～C-5バース改修工事

リーファ・コンセント設備工事（C－3'バース）
新設キュービクル受変電設備 単線結線図，機器姿図

No. ——

DEPT.